


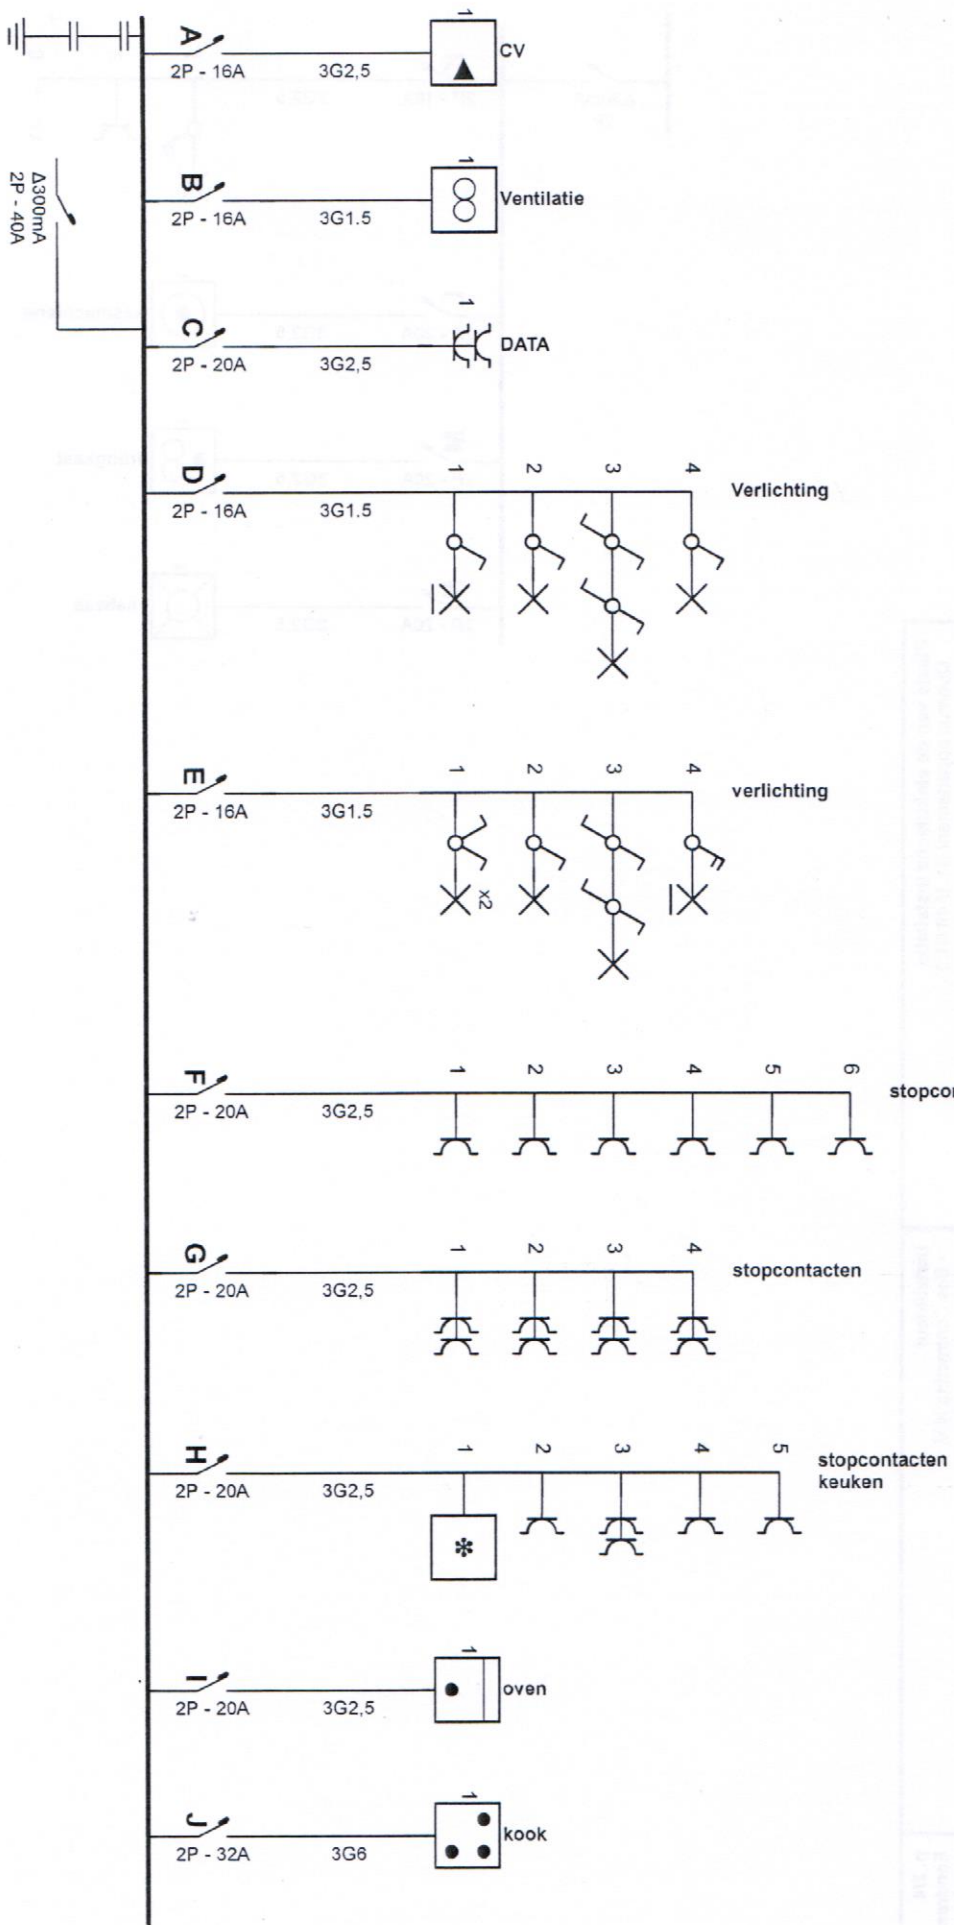

Plaats van de elektrische installatie
Quercus appartement B1.1/49 01.3

BAS CONTRACTING

INFO@BASCONTRACTING.NL

0483 614 660 (t)

Installateur

Bas Contracting N.V.

Welvaartsstraat 10

2200 Herentals

Tel.: 014 36 81 00

Fax: 014 25 79 19


e-mail: walter@groepelk.be

BTW BE 0473.967.833

p. 1/4

Eendraadschema

2 x 230V ~ 50Hz

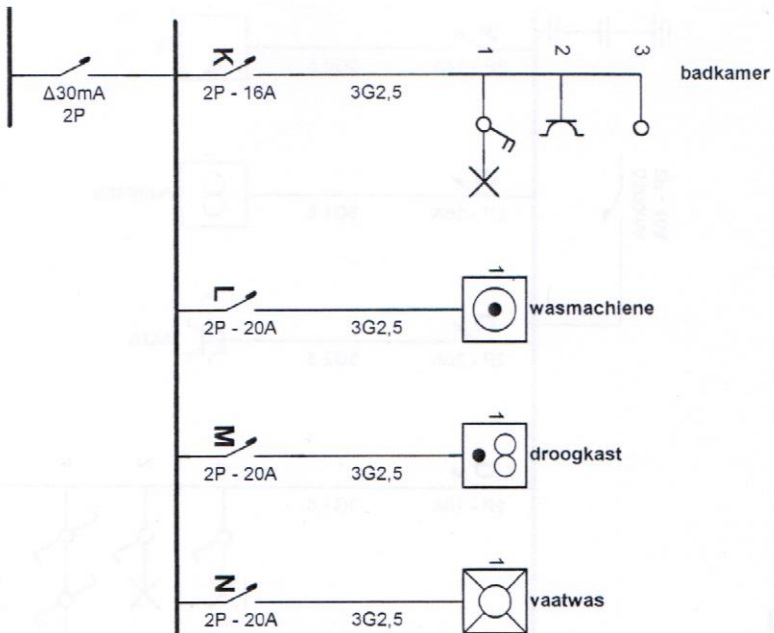

014 36 81 00 (P)
INFO@BASCONTRACTING.NL
BAS CONTRACTING

Plaats van de elektrische installatie
Quercus appartement B1.17/49 01.3

Bas Contracting N.V.
Wetvaardstraat 10
2200 Herenals
Tel.: 014 36 81 00 - GSM: 0473 58 63 63
Fax: 014 25 79 19
e-mail: walter@groepappel.be
BTW BE 0473 967 833

Plaats van de elektrische installatie
Quercus appartement B1.17/49 01.3

BAS CONTRACTING

INFO@BASCONTRACTING.NL

0483 614 660 (L)

Installateur

Bas Contracting N.V.

Wetvaardstraat 10

2200 Herenals

Tel.: 014 36 81 00 - GSM: 0473 58 63 63

Fax: 014 25 79 19


e-mail: walter@groepappel.be

BTW BE 0473 967 833

p. 2/4

Eendraadschema

2 x 230V ~ 50Hz

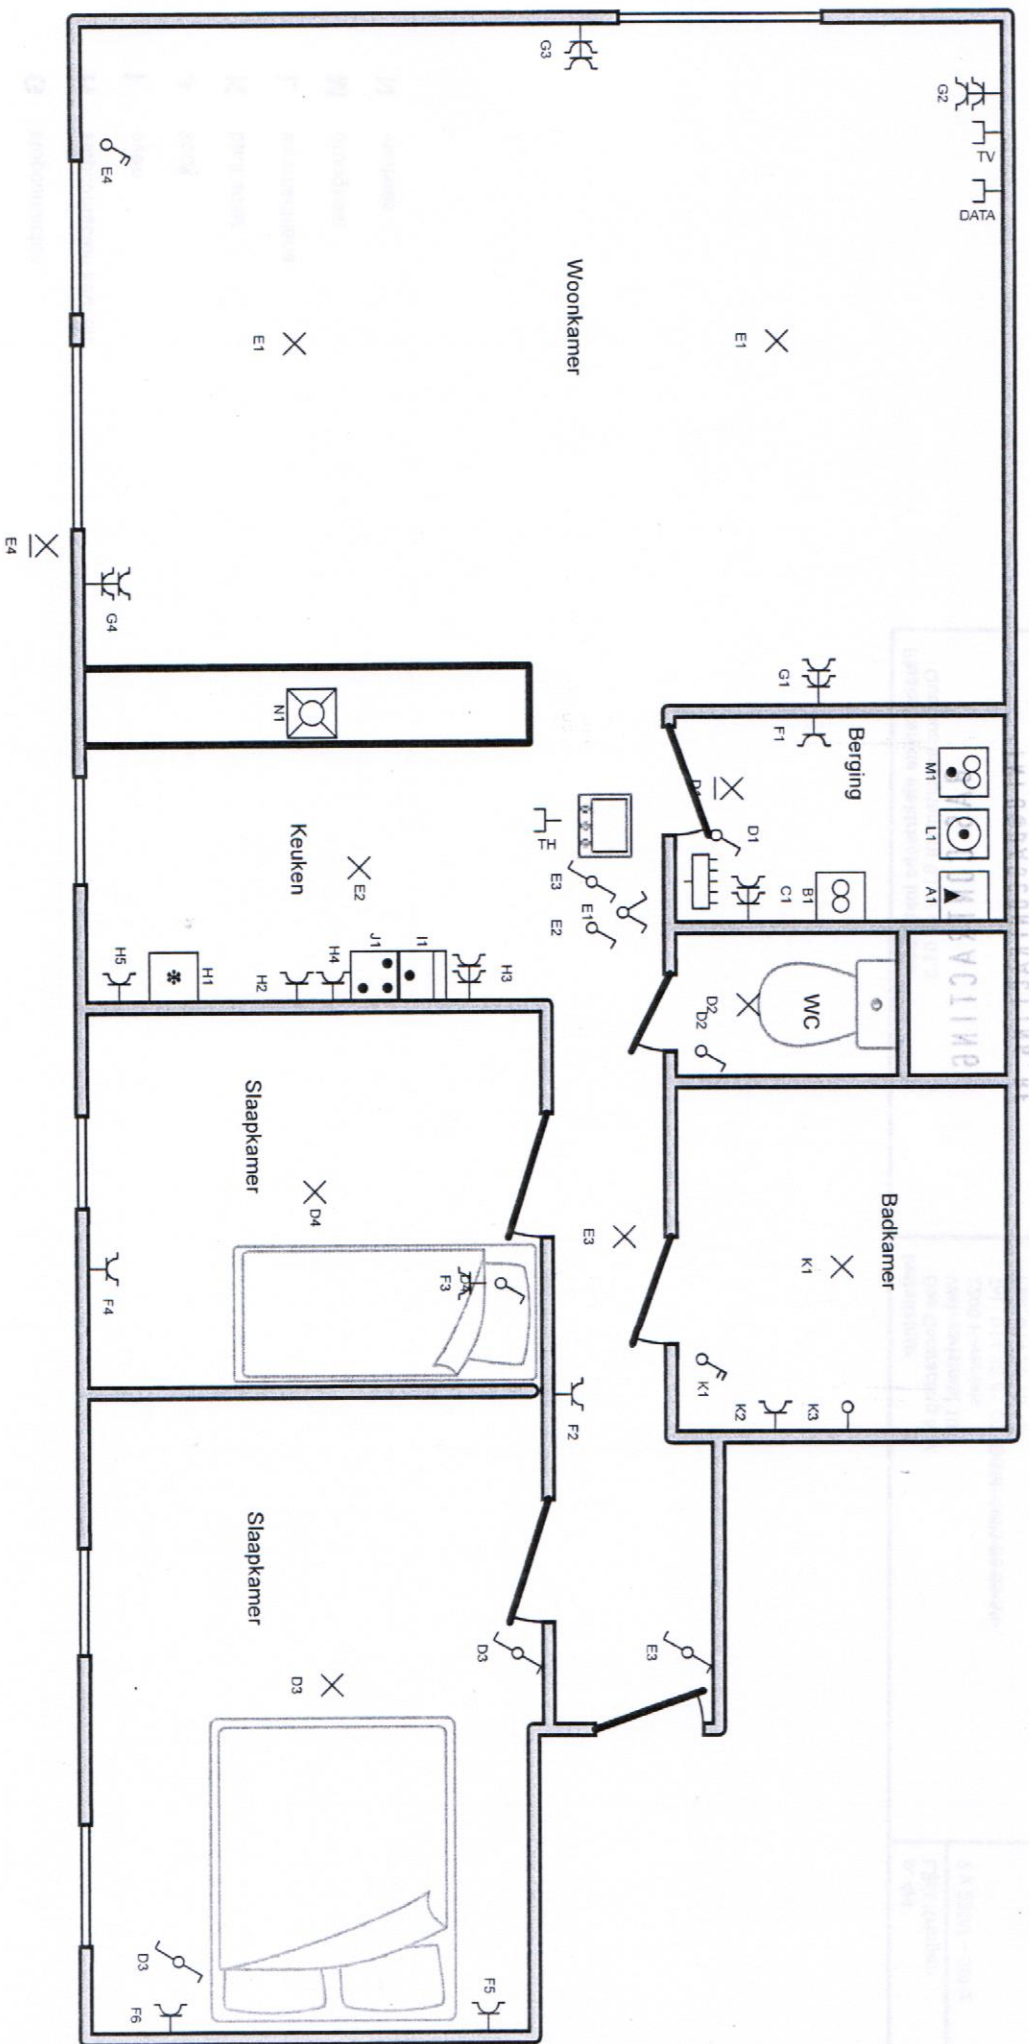

Plaats van de elektrische installatie
Quercus appartement B1.1/49 01.3

BAS CONTRACTING

INFO@BASCONTRACTING.NL

0493 614 660 (L)

Installateur
Bas Contracting N.V.

Welvaartsstraat 10

2200 Herentals

Tel.: 014 36 81 00

Fax: 014 25 79 19

e-mail: walter@greepoliet-be-
BTW BE 0473.967.833

GSM: 0473-69-63-63

p. 3/4
Situatieschema

2 x 230V ~ 50Hz

- A CV
- B Ventilatie
- C DATA
- D Verlichting
- E verlichting
- F stopcontacten
- G stopcontacten
- H stopcontacten keuken
- I oven
- J kook
- K badkamer
- L wasmachine
- M droogkast
- N vaatwas

0433 614 660 (L)

INFO@BASCONTRACTING.BE

BAS CONTRACTING

Quercus appartement B1.1/49 01.3

Bas Contracting N.V.
Welvaartstraat 10
2200 Herenals
Tel.: 014 36 81 00 - GSM: 0473 58 63 63
Fax: 014 25 79 19
e-mail: watten@groepwatten.be
BTW BE 0473 967 833

1 = 230V - 50Hz
aansluiting op
BTW

Plaats van de elektrische installatie
Quercus appartement B1.1/49 01.3

BAS CONTRACTING

INFO@BASCONTRACTING.BE

0433 614 660 (L)

Installateur

Bas Contracting N.V.
Welvaartstraat 10
2200 Herenals
Tel.: 014 36 81 00 - GSM: 0473 58 63 63
Fax: 014 25 79 19
e-mail: watten@groepwatten.be
BTW BE 0473 967 833

p. 4/4
Lijst Kringen

2 x 230V ~ 50Hz

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW

BTV

Controleorganisme erkend door het ministerie

O. Ref.:

U. Ref.:

VERSLAG NR.: 255/150305/13

ZETEL ANTWERPEN
Van Der Sweepstraat 3
2000 Antwerpen
Tel. 03 216.28.90

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230.81.82
Fax 02 230.80.08

REGIONALE KANTOREN :

Antwerpen

**PROCES VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN
EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE**

ADRES INSTALLATIE : BRANDSTRAAT 49 2850 BOOM
Fax 03 238.86.65

EIGENAAR :

Adres :

OPDRACHTGEVER : B.A.S.CONTRACTING N.V.
Adres : Welvaartstraat 10 2200 Herentals

INSTALLATEUR : B.A.S.CONTRACTING N.V.
Adres : Welvaartstraat 10 2200 Herentals

BTW of IK : **0473.967.833.**

EAN :

Ref. : Teller nr. aangevraagd

Index :

Datum van het onderzoek : 5/3/2015 - Aard van het onderzoek : ☒ gelijkvormigheidsonderzoek - ☐ controlebezoek volgens :
☒ (AREI art. 270) ☐ (AREI art. 271) ☐ (AREI art. 276) ☐ (AREI art. 276bis) ☐ (ARAB art. 262) ☐ (K.B.04.12.2012) ☐ (T.R. art. 231)
☐ (Voorschr. DNB)

Aard installatie : ☒ Nieuwe - ☐ Uitbreiding - ☐ Wijziging - ☐ Voorlopig - ☐ Verzwaring - ☐ verkoop wooneenheid:Type der lokalen : **APPARTEMENT B1.1/49 01.03**Begin Werken : Fundering ☐ vóór - ☒ na 01/10/81 - Elektrische installatie ☐ vóór ☒ na 01/10/81 ☒ AREI art. 86Aansluiting : Spanning **230** V - Bescherming van de aansluiting AUTMY 40A(max)Voedingskabel hoofdbord : **4 X 10** mm² - Alg. schakelaar : type DIFF-AUTOM 2P40A-300mAType van de aardelektrode : ☒ lus ☐ baren ☐ pennen ☐ horizontale geleider ☐ Schema : TTAantal borden : 1 - Aantal eindstroombanen : 14 - RA : 7 Ohm - RI tot **10** M ohmUitwendige invloedsfactoren : **GEEN**

BESCHRIJVING : zie ééndraad + situatie schema's

UITGEVOERDE CONTROLES : zie verso LS

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S : GEEN

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS : Zie keerzijde

BESLUIT :

1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads - en situatieschema's werden voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 5/3/2040 (art.271 AREI) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum
2. De installatie is niet conform
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.
De installatie is niet conform.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op

DE AGENT-ONDERZOEKER :

nr + naam + handtekening

255/ VAN DESSEL JONATHAN

GSM: 0479/98.63.98.

De directeur,

Het onderzoek gebeurt volgens werkinstructie 10le006 of 10le008 op basis van de hiervoor vermelde voorschriften.

UITGEVOERDE CONTROLES

Tijdens het controleonderzoek van huishoudelijke installaties (art. 271)


- A) de controle van de uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's
- b) de controle van de staat (vasthechtingen, beschadiging,...) van het vast geïnstalleerd elektrisch materiaal in het bijzonder wat betreft de schakelaars, de stopcontactdozen, de aansluitingen in de verdeelborden,...
- c) de controle van de beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking
- d) de controle van de werking van de differentieelstroominrichtingen via de eigen testinrichting
- e) de controle van de foutlussen en de juiste aansluiting van de differentieelstroominrichtingen via de opwerking van een foutstroom van minimum 2,5 maal de gevoeligheid van het apparaat
- f) de controle van de continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders van de stopcontactdozen en van de vaste, vast opgestelde of verplaatsbare toestellen met vaste standplaats van de klasse 1
- g) de visuele controle van vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen
- h) de visuele controle van verplaatsbaar materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen. Behoudens inbreuken, wordt de overeenstemming bevestigd tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom en de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen.

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS, HUURDERS

- a) de verplichting het proces-verbaal van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie, samen met de éénraadsschema's en de situatieplannen
- b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden
- c) de verplichting de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit
- d) de verplichting, wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, een nieuw controlebezoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

Betekenis van de nota's : betreffen gebreken die geen invloed hebben op de besluitvorming, vaststellingen die buiten het kader van onderzoek vallen maar een gevaar inhouden voor de veiligheid, of organisatorische gegevens.

REGIONALE KANTOREN	BUREAUX REGIONAUX
ZETEL BRUSSEL Clovislaan 15 - 1000 BRUSSEL Tel. 02 230 81 82 - Fax 02 230 80 08 E-mail : btv.brussel@btvcontrol.be	SIEGE DE BRUXELLES Blvd. Clovis 15 - 1000 BRUXELLES Tél. 02 230 81 82 - Fax 02 230 80 08 E-mail : btv.brussel@btvcontrol.be
ZETEL ANTWERPEN Van der Sweepstraat 3 bus 44 - 2000 ANTWERPEN Tel. 03 216 28 90 - Fax 03 238 86 65 E-mail : btv.antwerpen@btvcontrol.be	SIEGE ANVERS Van der Sweepstraat 3 bus 44 - 2000 ANVERS Tél. 03 216 28 90 - Fax 03 238 86 65 E-mail : btv.antwerpen@btvcontrol.be
REGIONALE KANTOREN :	BUREAUX REGIONAUX
- Sector Limburg: 3583 PAAL, Sint Janstraat 57 Tel. 011 42 18 34 - Fax 011 45 44 83 E-mail : btv.limburg@btvcontrol.be	- Secteur de Liège : 4000 LIEGE, Rue J d'Andrimont 1 b2 Tel. 04 253 19 72 - Fax 04 225 01 58 E-mail : btv.liege@btvcontrol.be
- Sector Noord-West-Vlaanderen: 8840 STADEN, Sint Janstraat 41 1/1 Tel. 051 71 25 48 - Fax 051 70 54 46 E-mail : btv.nwestvlaanderen@btvcontrol.be	- Secteur de Namur et Luxembourg : 5590 CINEY, Av du Sainfoin 25 Tel. 083 21 35 27 - Fax 083 21 45 17 E-mail : btv.namur@btvcontrol.be
- Sector Oost-Vlaanderen: 9090 MELLE, Brusselsesteenweg 326 Tel. 09 252 45 45 - Fax 09 252 50 50 E-mail : btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be	- Secteur Brabant Wallon : 1360 PERWEZ, Av Wilmart 129 bt 1 Tel. 081 65 84 59 - Fax 081 65 84 78 E-mail : btv.brabantwallon@btvcontrol.be
- Sector Brabant / Arr. Leuven: 3200 GELRODE (Aarschot), Leuvensesteenweg 383 bus 1 Tel. 016 63 47 45 - Fax 016 63 12 21 E-mail : btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be	- Secteur du Hainaut : 7160 CHAPPELLE-LEZ-HERLAÏMONT, Rue des Bureaux 1 A Tel. 064 33 64 55 - Fax 064 33 05 08 E-mail : btv.hainaut@btvcontrol.be
- Sector Zuid-West-Vlaanderen: 8530 HARELBEKE, Jan Breydelstraat 98 Tel. 056 70 54 05 - Fax 056 70 54 22 E-mail : btv.zwestvlaanderen@btvcontrol.be	- Secteur Bruxelles : 1190 BRUXELLES, chée de Ruisbroek 75 Tel. 02 230 81 82 - Fax 02 230 80 08 E-mail : btv.bruxelles@btvcontrol.be
- Sector Brussel: 1190 BRUSSEL, Ruisbroeksesteenweg 75 Tel. 02 230 81 82 - Fax 02 230 80 08 E-mail : btv.brussel@btvcontrol.be	

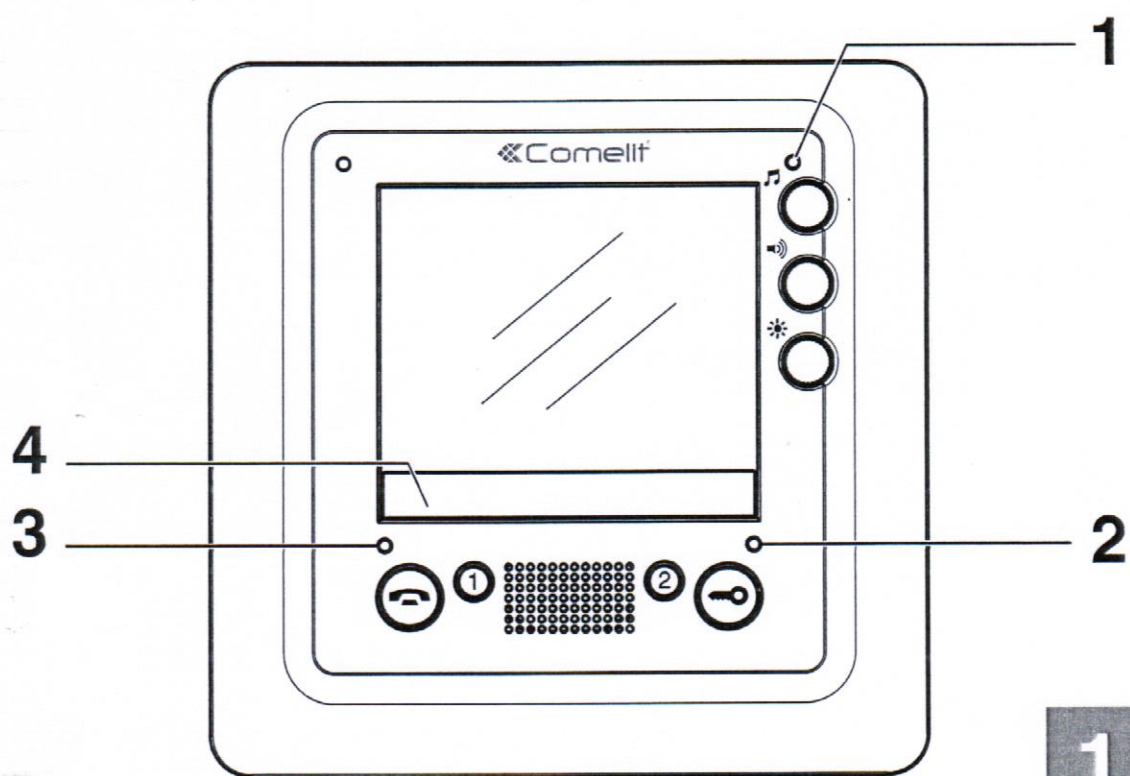

WAARSCHUWINGEN

Comelit Group S.p.A. is niet verantwoordelijk voor oneigenlijk gebruik van de apparatuur, voor wijzigingen die om welke reden dan ook door derden zijn aangebracht, en voor het gebruik van accessoires en materialen die niet door de fabrikant zijn aangeleverd.

Let op! Neem het volgende in acht om het risico van storingen en elektrische schokken tot een minimum te beperken:

- Maak het toestel niet open en voer niet zelf reparaties uit. Schakel indien nodig gekwalificeerd personeel in.
- Voorkom het binnendringen van vreemde voorwerpen of vloeistoffen in de toestellen.
- Reinigen met een met water bevochtigde doek. Vermijd het gebruik van alcohol en andere agressieve producten.

Beschrijving van de monitor afb. 1

- 1 Signaal privacy aan/systeem bezet
- 2 Signaal deuropener geactiveerd
- 3 Signaal audioverbinding aan
- 4 Ruimte voor extra drukknoppen ¹

Instellingen:

- 🎵 Volumeregelpomp beltoon en inschakeling privacyfunctie.
 - ▶ Naar rechts draaien om het volume van de beltoon te verhogen
 - ▶ Volledig naar links draaien om de privacy-functie in te schakelen
 - » de signaal privacy aan gaat branden
- 🔊 Regelpomp gespreksvolume
 - ▶ Naar rechts draaien om de waarde te verhogen
- ☀️ Regelpomp lichtsterkte
 - ▶ Naar rechts draaien om de waarde te verhogen

Beschrijving van de drukknoppen:

- ① Toets 1 bellen naar portierscentrale (programmeerbaar)¹
 - ② Toets 2 beeldoproep (programmeerbaar)¹
- 🔑 Deuropenknop



Spreektoets

NB Als led 1 na het indrukken van een toets 4 seconden knippert, betekent dit dat de functie niet gevonden is of dat het systeem bezet is.

Gebruik van de basisfuncties van de Smart-monitor

De leds 2 en 3 knipperen na een oproep afb. 2

- ▶ Om de **audioverbinding** in/uit te schakelen drukt u op .

Wacht tot het licht van de led 3 vast brandt, voordat u begint te praten.

- ▶ Om het **elektronische slot** in te schakelen drukt u op .

» *Led 2 gaat 4 sec. branden en er klinkt een geluidssignaal om de inschakeling te bevestigen.*

- ▶ Druk op de toets ① om de functie **bellen naar portierscentrale** of **intercomoproep** in te schakelen.¹

» *Er wordt een oproep of een intercomoproep naar de gekoppelde portierscentrale verzonden (indien aanwezig).*

- ▶ Druk op de toets ② om de functie **beeldoproep** in te schakelen.

» *Op het beeldscherm verschijnt het beeld van het gekoppelde entreepaneel.*

Door herhaaldelijk op de toets ② te drukken kunt u tussen de entreepanelen switchen (max. 2, indien aanwezig).

¹ Neem voor meer informatie contact op met uw installateur